


保安装置の内蔵されていない低圧進相コンデンサの識別方法

- 保安装置が内蔵されていない低圧進相コンデンサを識別するために、銘板を御確認ください。
- 銘板の中に
 - ・製造年
 - ・保安装置内蔵、保安機構付の表現があります。
- ・製造年については、1975年(昭和50年)以前のもの
・保安装置内蔵、保安機構付きの表現のないものが 保護装置を内蔵していない低圧進相コンデンサの対象品です。

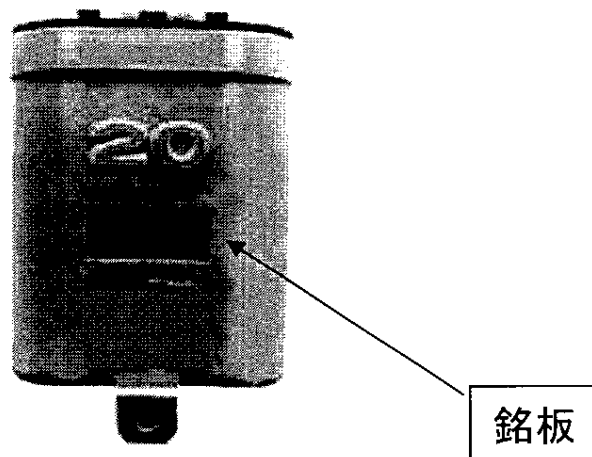

低圧進相コンデンサ外観の例